

3. INFORMACION PRESUPUESTAL

No. Compromiso	Concepto del Gasto	Objeto del Gasto	Valor	Usos Presupuestales
63019	A-FUNCIONAMIENTO	A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	\$ 5.775.360,00	A-02-02-01-004-006-04 ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS
Total a Pagar				

4. INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO QUE SE VA A TRAMITAR CON LA PRESENTE CERTIFICACIÓN

Número Factura o Documento Equivalente	Fecha de Expedición Factura o Documento Equivalente		Número de Pago del Contrato
FC 483	13	Diciembre	2019
Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	\$	4.853.244,00	Valor a Pagar en letras: CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS
Valor IVA de la Factura	\$	922.116,00	
(Menos) Valor Amortización Anticipo			
Valor a Pagar			

Concepto de la Factura /Documento Equivalente

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIAS 12 V - 7.5 PARA UPS

Concepto Pago: Productos Recibidos en Almacén

Número de Ingreso de Bienes al Almacén

3553

Fecha Ingreso Almacén (Día | Mes | Año)

13 | DIC | 2019

Concepto de Pago: Producto o Informe de Actividades Recibido CDI

Número de Radicado CDI

1-2019-020755

Fecha de Radicación (Día | Mes | Año)

13 | DIC | 2019


Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor/ Interventor del contrato anteriormente descrito **CERTIFICO** que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones pactadas en el Contrato, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para tramitar el correspondiente pago, y que revisados los documentos que soportan dicho pago, los mismos se encuentran elaborados y expedidos de conformidad con lo estipulado en el respectivo contrato.


Si el presente trámite corresponde a entidades con las que la SSF celebró convenios o contratos interadministrativos, o a Fiducias o Encargos Fiduciarios: **CERTIFICO** que, se han cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del contrato o convenio.

Para constancia Firmo a los **16** días del mes de **Diciembre** del Año **2019**

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre DIANA MARCELA OSPINA FLOREZ
Identificación CC o NIT 1.098.603.743
Cargo COORDINADORA
Dependencia GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

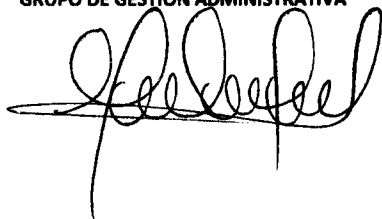Firma

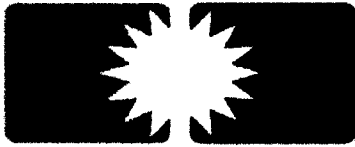


S&G Energy SAS

S&G ENERGY S.A.S.

NIT 900854472-2

Dirección: CLL 61 # 14 - 59 - Bogotá DC

Telefonos: 4737071 - 3472388

Cel: 315 3225832 - 315 9280482

FACTURA DE VENTA

No. FC 483

Actividades económicas 4321 - 4659 - 7110

IVA Régimen Común - No retenedores de IVA - No somos grandes contribuyentes

Autorización DIAN No. 18762015838028 de fecha 2019/07/22 con prefijo FC desde la No. 363 - 500 Por Computador. Vence 2021/01/22

SEÑORES: SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	FECHA FACTURACIÓN: 13/12/2019
NIT: 860503600-9	TELÉFONO: 3487800
DIRECCIÓN: CARRERA 69 No.25B-44 PISO 4	CIUDAD: BOGOTA, D.C.
FORMA DE PAGO: CONTADO	
ORDEN DE COMPRA: VENEDOR: EDISON ALFREDO CADAVID ALARCON	

COD. PROD	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SGCEBAT-7203	SUMINISTRO DE BATERIA SELLADA 12V-7.5 AH FULI BATTERY	128	33.020	4.226.622
SGSER001	INSTALACIÓN DE BATERIAS 7.5 AH 12V FULI BATTERY	128	4.895	626.622

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

Observaciones:

Esta factura de venta es un título valor según ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Toda mora en el pago a partir del vencimiento causará intereses mensuales a la tasa máxima legal.

REALIZAR CONSIGNACIÓN EN CUENTA DE AHORROS No. 304-439066-37 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE SMART & GREEN ENERGY SAS

SUBTOTAL	4.853.244
DESC %	0
IVA 19%	922.116
RETEFUENTE	0
RETICA	0
RETEIVA	0
TOTAL	5.775.360

ATENTAMENTE



S&G Energy S.A.S.
S&G ENERGY S.A.S. NIT. 900.854.472-2
Cll. 61 No. 14 - 59 Tels: 473 7071 - 347 2388
financiera@sygenery.co

ACEPTO, RECIBI

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Copia



S&G Energy SAS

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA QUE:

SMART & GREEN ENERGY SAS. Identificada con NIT 900.854.472-2, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demás normas concordantes.

Dada en Bogotá, a los dieciocho días (11) del mes de diciembre 2019.

Cordialmente,

Edison Alfredo Cadavid Alarcon
C.C. 1.010.160.832
Representante Legal

S&G ENERGY SAS
NIT:900.854.472-2
Calle 61 No 14-59 Bogotá, D.C.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.010.160.832

CADAVID ALARCON
APELLIDOS

EDISON ALFREDO
NOMBRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-MAR-1986
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

02-MAR-2004 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMARETRIZ RERIBO LOPEZ



P-1500117-42139423-M-1010100832-20040914 0323404258A 02 154643206



REPORTE DE MANTENIMIENTO N° 10122019.

SuperIntendencia del

CLIENTE: Subsidio familiar	CONTACTO: Diana M. Ospina
AREA: Sistema S	HORA IN: — HORA OUT: —
DIRECCION: Cra 89 # 256-44	TELEFONO: —

p: 4.

DESCRIPCION DEL EQUIPO

EQUIPO: Ops # 1 A	MODELO: SUV Tpf 30kbat
POTENCIA: 30kVA	SERIAL: P01333330521
BATERIAS EXTERNAS: NO	TIPO DE BATERIA: 12-7Ah
CANTIDAD DE BATERIAS: 64	FECHA DE CAMBIO: 10-Dic/19.

(1x8x8).

LECTURAS REALIZADAS

Lectura de parametros de voltaje y corriente

VinF1-VinF2	212	VoutF1-VoutF2	208	CinF1	10.4	CoutF1	8.5
VinF2-VinF3	212	VoutF2-VoutF3	208	CinF2	10.2	CoutF2	8.5
VinF3-VinF1	213	VoutF3-VoutF1	207	CinF3	10.3	CoutF3	8.3
VinF1-N	122	VoutF1-N	119	CinN	—	CoutN	2.2
VinF2-N	121	VoutF2-N	119				
VinF3-N	122	VoutF3-N	120	VDC	219.4	Fin	600
VinN-GND	—	VoutN-GND	—	CDC	1.3	Fout	600

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

LIMPIEZA EXTERNA: ✓	LIMPIEZA INTERNA: ✓	VALOR INICIAL: 2094
R. TORQUE CONECTORES: ✓	INSPECCION INTERNA: ✓	DESCARGA 1 MIN: —
CALIBRACION: ✓	INSPECCION BATERIAS: ✓	DESCARGA 2 MIN: —
PRUEBA DE CORTE DE ENERGIA: —	PRUEBAS BYPASS: α	AMP. DESCARGA: 15.4
COMUNICACIONES: ✓	OTRAS: —	AMP. CARGA: 1.7

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizo Ntho correctivo y Overhaul, se reuso Ops Modulo, ventiladores, fuentes, display. Ops opera en modo Normal. Se realizo cambio de sus (64) baterias internas, se dejo operando en Normal, sin Alarmas Activas.

TECNICO DE MANTENIMIENTO: Ruben Montes	RECIBIDO POR:
c.c. 99 735 898	c.c. 1098603743

REPORTE DE MANTENIMIENTO N° 10122019

Superintendencia del

CLIENTE: Subsidio familia	CONTACTO: Diana M. Ospina
AREA: Sistemas	HORA IN: — HORA OUT: —
DIRECCION: Cno 69 # 25b-4A P.A.	TELEFONO: —

DESCRIPCION DEL EQUIPO

EQUIPO: Ups # 2 AIA SR	MODELO: SUTP/20Kbaf
POTENCIA: 20KwA	SERIAL: 051111141952
BATERIAS EXTERNAS: NO	TIPO DE BATERIA: 12-7-Ah MARCA: fely
CANTIDAD DE BATERIAS: 6A (1x3x2)	FECHA DE CAMBIO: 10-Dic/19

LECTURAS REALIZADAS

Lectura de parametros de voltaje y corriente							
VinF1-VinF2	212	VoutF1-VoutF2	208	CinF1	8.5	CoutF1	8.3
VinF2-VinF3	213	VoutF2-VoutF3	208	CinF2	8.3	CoutF2	8.2
VinF3-VinF1	212	VoutF3-VoutF1	207	CinF3	8.4	CoutF3	8.2
VinF1-N	122	VoutF1-N	1120	CinN	—	CoutN	3.5
VinF2-N	123	VoutF2-N	119				
VinF3-N	122	VoutF3-N	119	VDC	219.7	Fin	60.0
VinN-GND	—	VoutN-GND	—	CDC	1.3	Fout	60.0


PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

LIMPIEZA EXTERNA: ✓	LIMPIEZA INTERNA: ✓	VALOR INICIAL: 20A6
R. TORQUE CONECTORES: ✓	INSPECCION INTERNA: ✓	DESCARGA 1 MIN: —
CALIBRACION: —	INSPECCION BATERIAS: ✓	DESCARGA 2 MIN: —
PRUEBA DE CORTE DE ENERGIA: —	PRUEBAS BYPASS: α<	AMP. DESCARGA: —
COMUNICACIONES: —	OTRAS: —	AMP. CARGA: —

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizo MHO correctivo y Overhaul, Se reubian, Modelo, fuentes, Display, ventiladores, Ups Operando en Normal, Se cambian sus (6A) baterias internas.
 NOTA: Se dejo Ups Operando en modo Normal, Sin Alarmas.
 Nota: Al caída de Agua por A.A. (Reunion del A.A.)

TECNICO DE MANTENIMIENTO: Ruben Montes	RECIBIDO POR:
c.c.	c.c. 1098603743





SSF PRODUCCION
GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL -ALMACEN



El ejemplo es de todos **Mostrando**

INGRESO Y/O ACTA DE RECIBO DE ELEMENTOS
 BODEGA: 70 - ALMACEN - BODEGA Movimiento: < 3553 >

Código: FO-AIN-EBA - 002 Versión: 1

Fecha Reporte: 12/16/2019

Página 1 de 1

PROVEEDOR : S&G ENERGY S.A.S.

C.C o NIT : 900854472

FECHA DE MOVIMIENTO

CONTRATO : 143

FACTURA NO FC 483

Doc. Sop.: EA 0

DIA MES AÑO

13 DICIEMBRE 2019

Clase: SUMINISTRO

U. Med.	Detalle	Agrupación	Placas - Act	Cantidad	Vi. Unitario	Vi. Total
UNIDAD	584 BATERIA PARA UPS. SELLADA 12V 7.5 AH FULL BATTERY	16		128	45.120,00	5.775.360,00
Total Clase SUMINISTRO						5.775.360,00

Son : CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

TOTALES \$ 5.775.360,00

ALMACENISTA

Vo.Bo. SUPERVISOR

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	DEBITO	CREDITO

*** Fin del Reporte ***

